
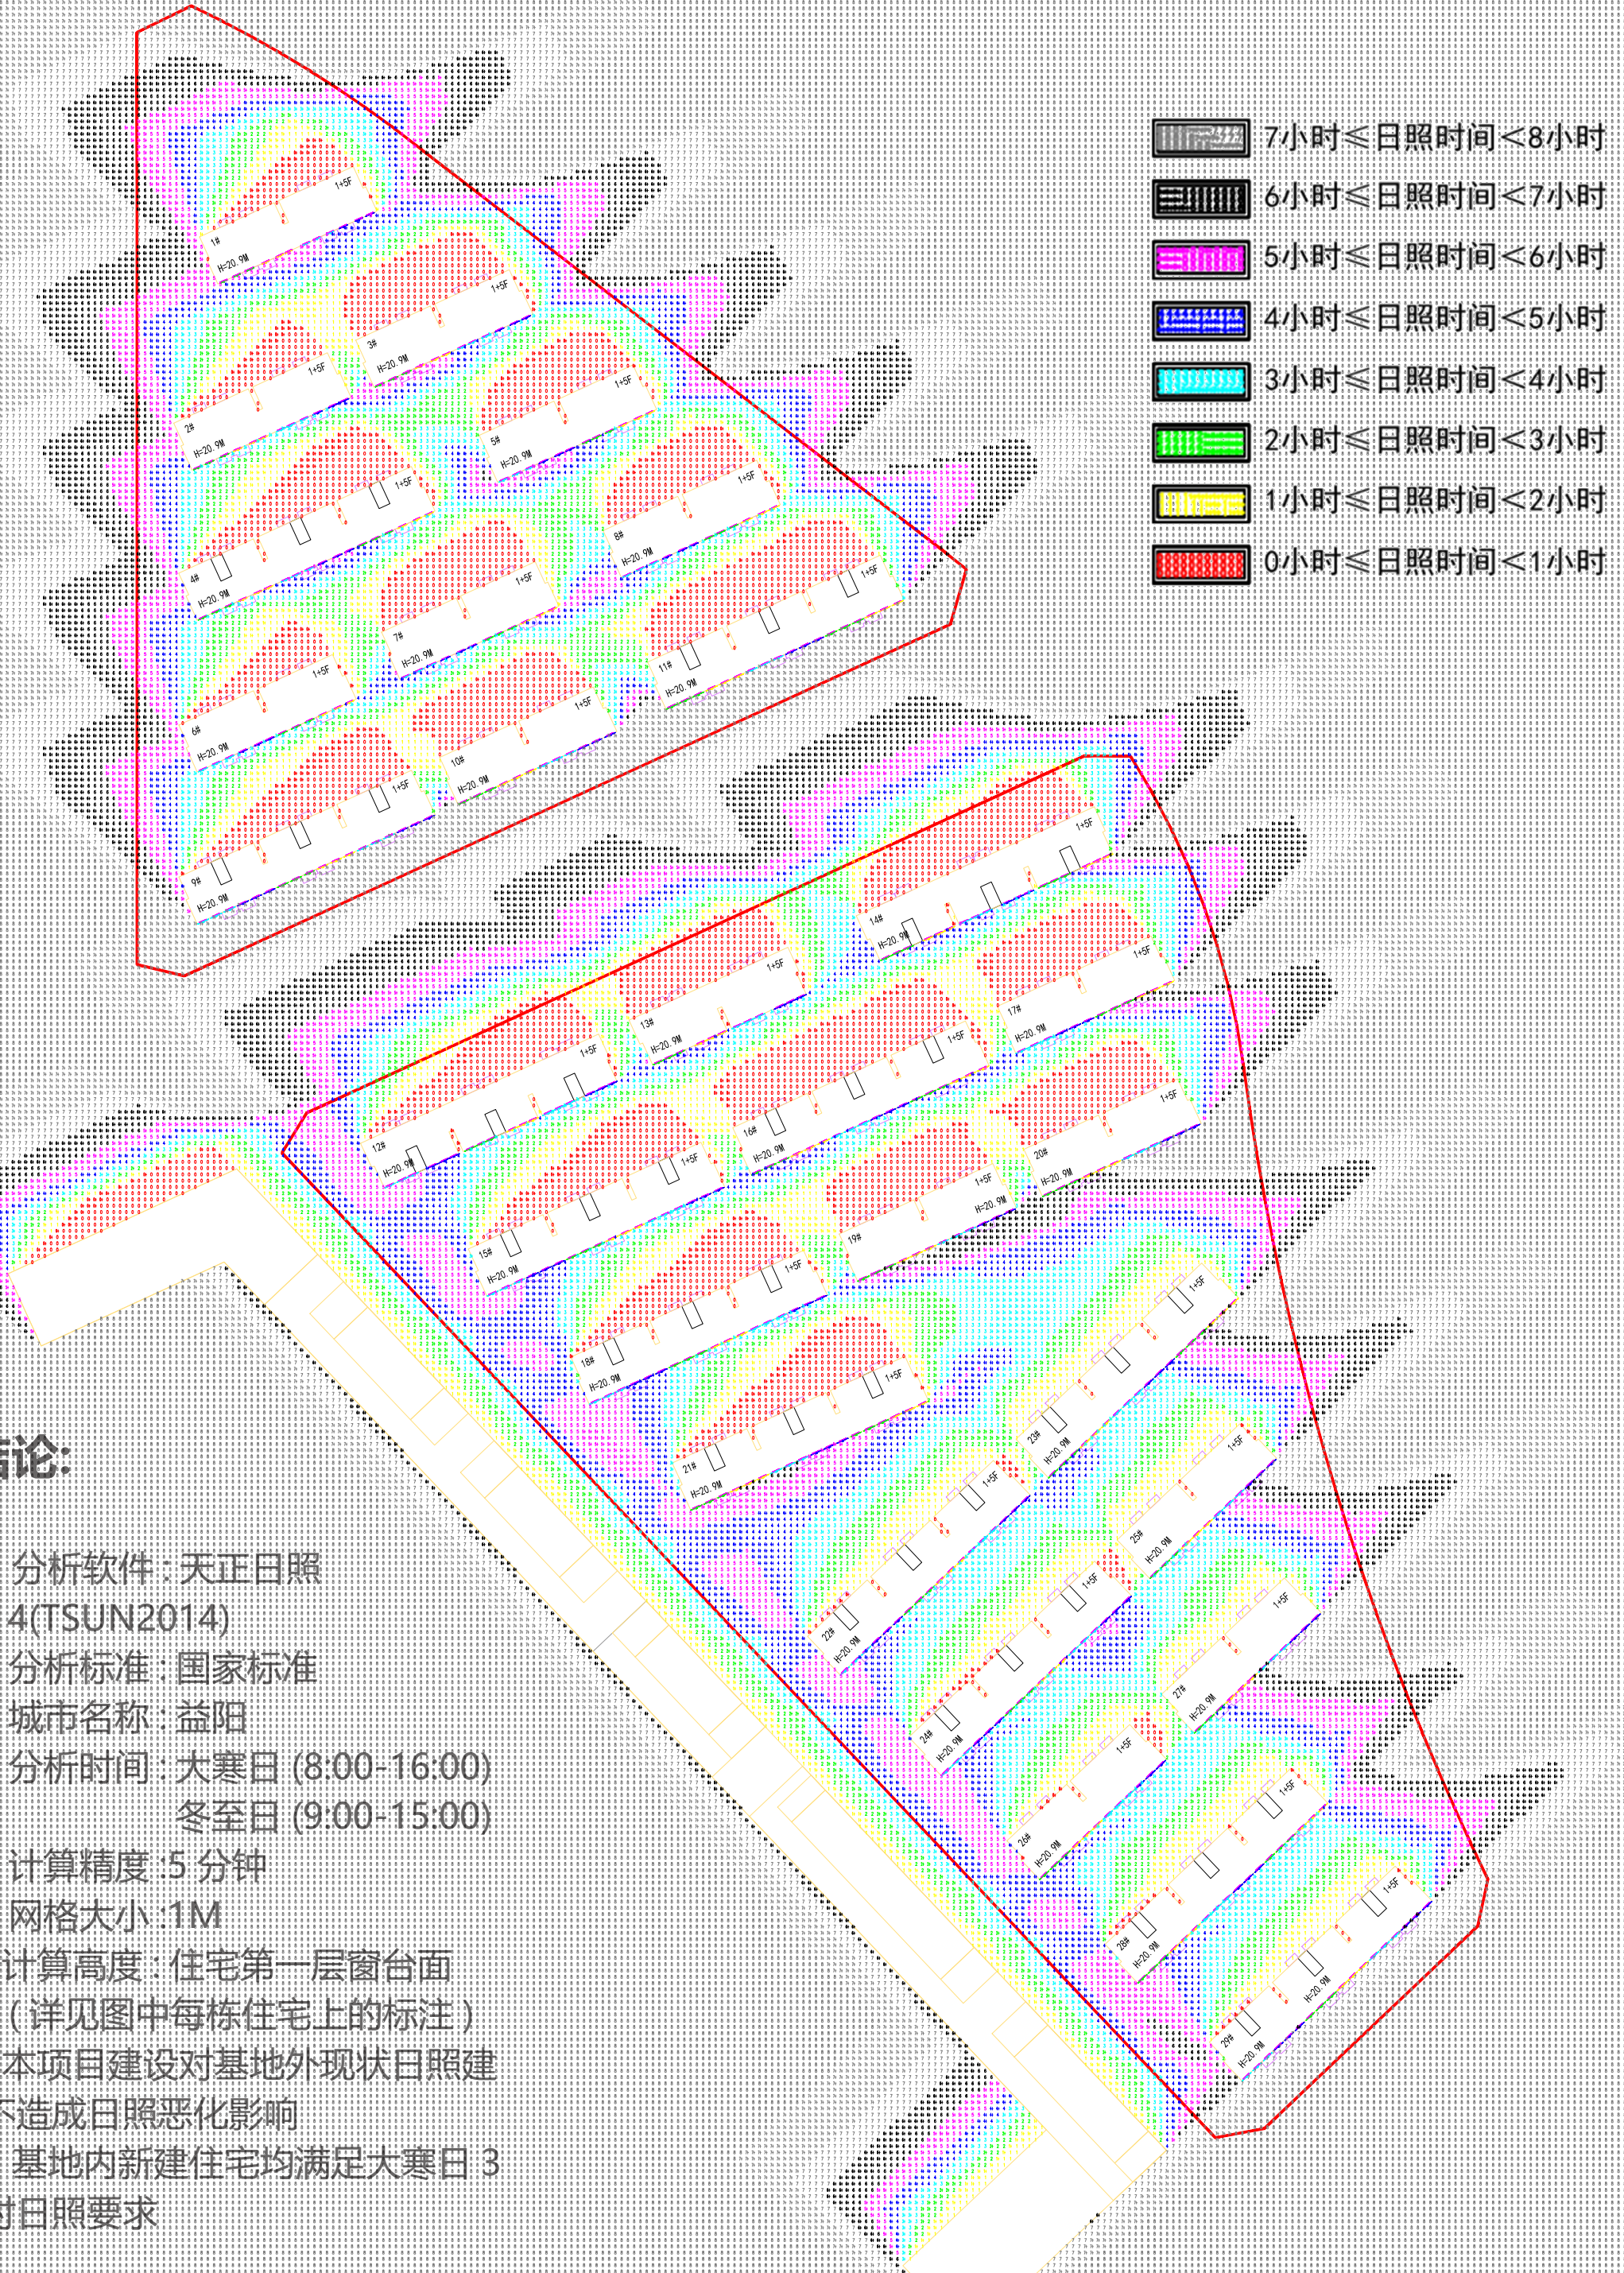


日照分析图



-  7小时 ≤ 日照时间 < 8小时
-  6小时 ≤ 日照时间 < 7小时
-  5小时 ≤ 日照时间 < 6小时
-  4小时 ≤ 日照时间 < 5小时
-  3小时 ≤ 日照时间 < 4小时
-  2小时 ≤ 日照时间 < 3小时
-  1小时 ≤ 日照时间 < 2小时
-  0小时 ≤ 日照时间 < 1小时

结论:

- 1、分析软件:天正日照
2014(TSUN2014)
分析标准:国家标准
城市名称:益阳
分析时间:大寒日(8:00-16:00)
冬至日(9:00-15:00)
计算精度:5分钟
网格大小:1M
- 2、计算高度:住宅第一层窗台面
(详见图中每栋住宅上的标注)
- 3、本项目建设对基地外现状日照建筑不造成日照恶化影响
- 4、基地内新建住宅均满足大寒日3小时日照要求